



<p>Aprobat per Decret de l'Alcaldia de data</p>	
-----------------------------------------------------	--


~~22 FEB. 2010~~

El vicepresidente del

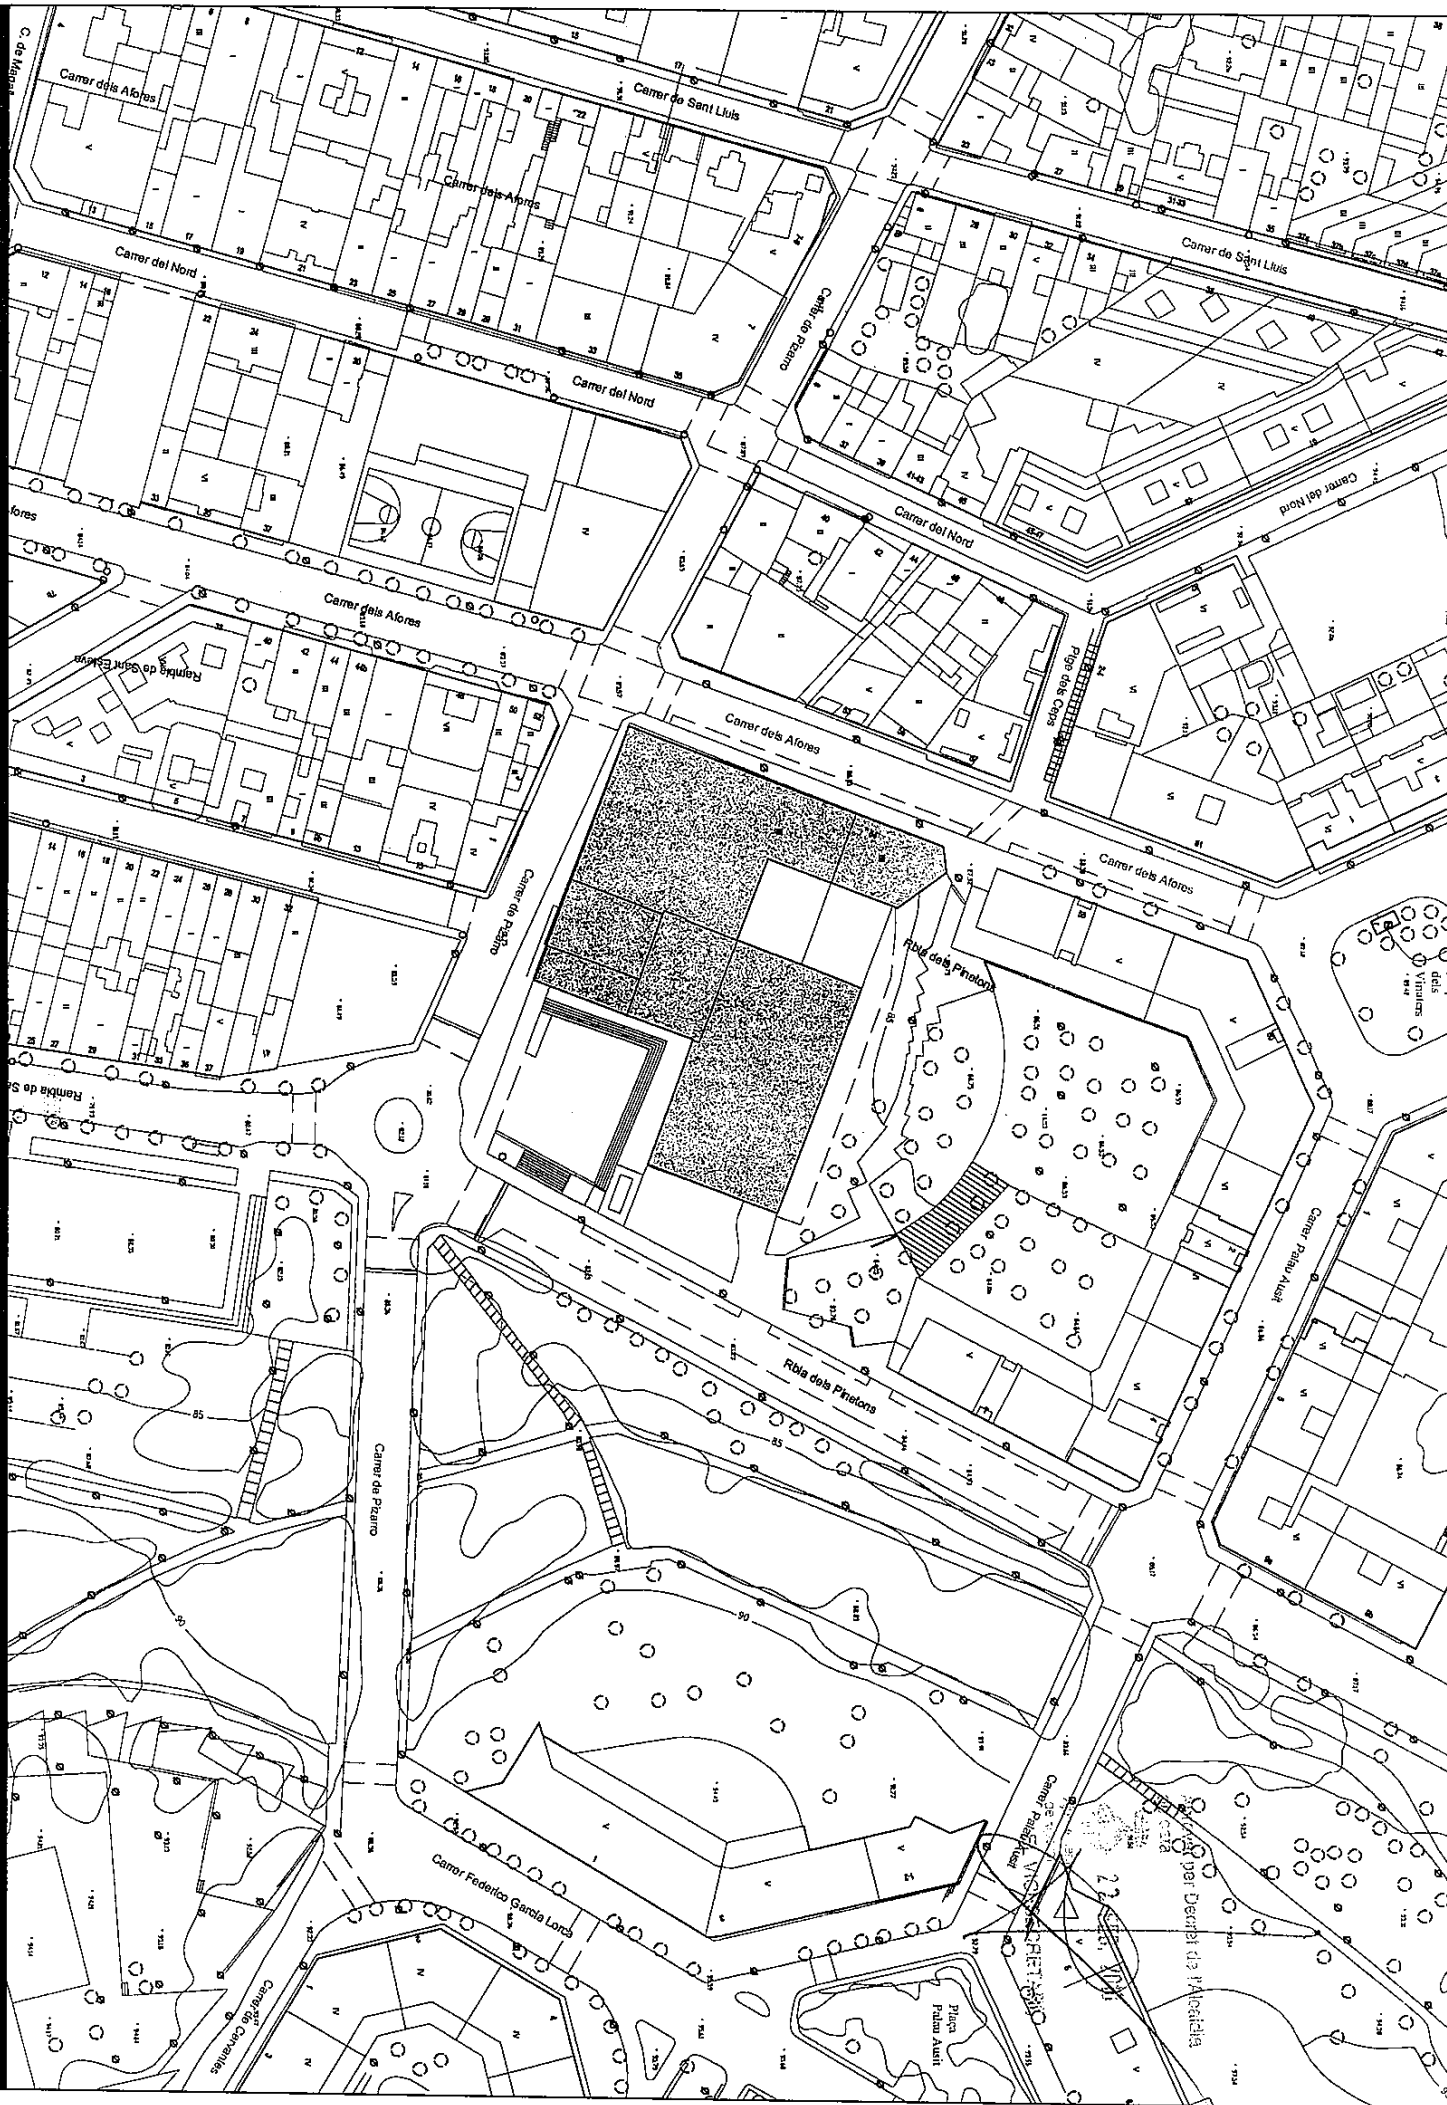

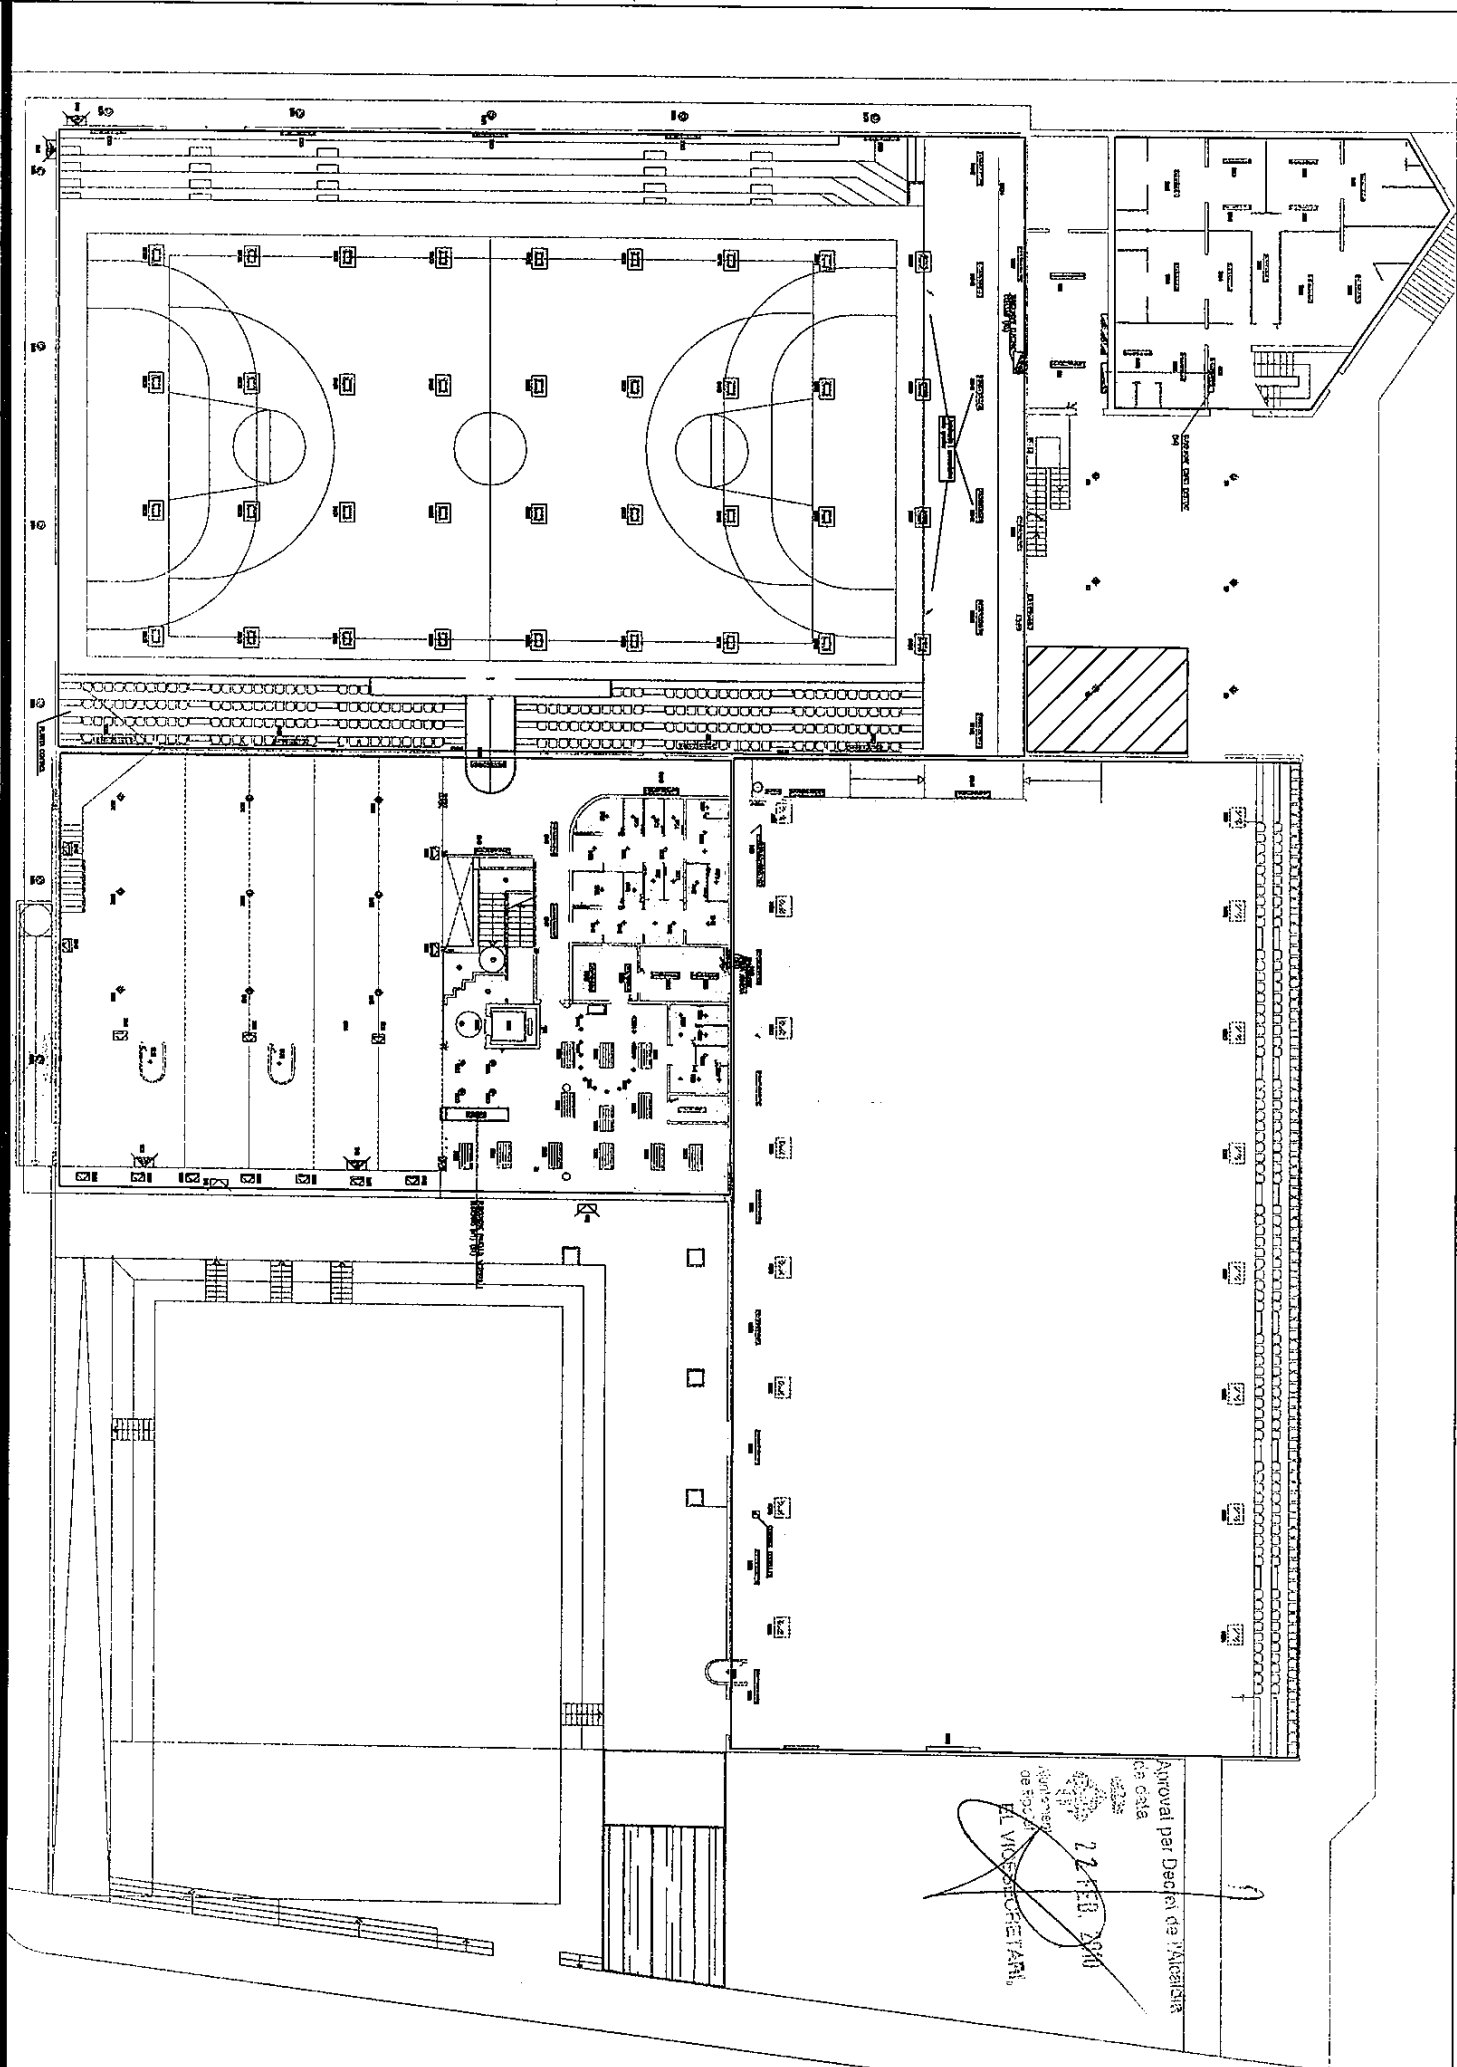



22 FEB. 2010
Aprovat per Decret de l'Ajuntament
de Ripoll
El VICEPREGAT

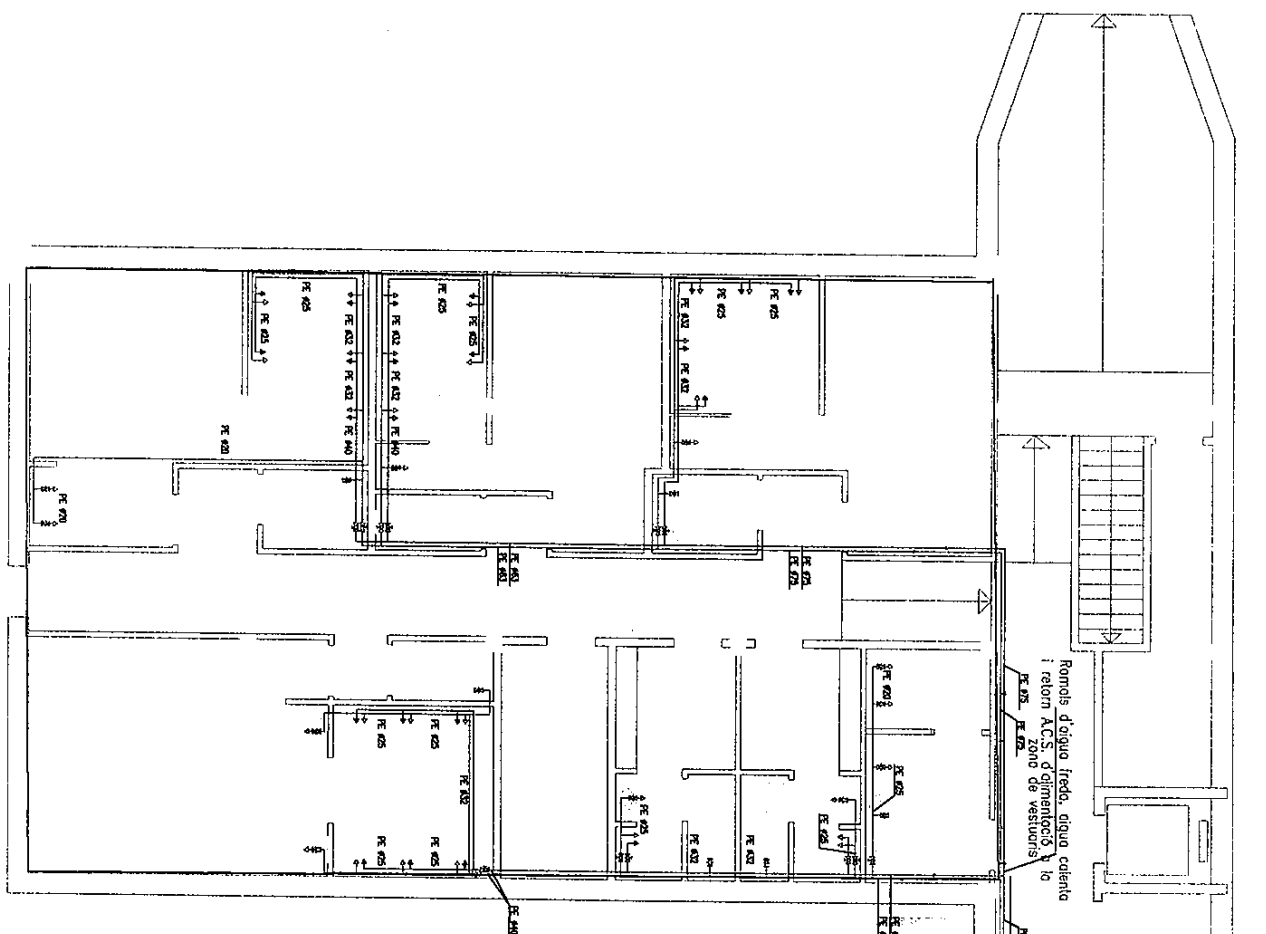

SIMBOLOGIA	
—	RAMAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
—	RAMAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
—	RAMAL DE CIRCUIT PRIMARI D'ACS
—	RAMAL DE CIRCUIT SECUNDARI D'ACS
—	VALVULA D'ESTERA QUART DE VOLTA
—	CLAU DE REGULACIÓ
—	ANEXA D'AIGUA CALENTA
—	ANEXA D'AIGUA FREDA

NOTA:
ELS DIÀMETRES DELS RAMALS DE POUETLE RETICULAT QUE S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS, ES REFEREIXEN SEMPRE ALS DIÀMETRES EXTERIORS




 Aprobat per Despatx de l'Ajuntament de Ripoll
 22 FEB. 2010
 EL MOSESECRETARI

NOTA:
ELS DIÀMETRES DELS RAMALS DE POLIÈTILE RETICULAT QUE S'INDIQUEN EN ELS PLANS, ES REFEREIXEN SEMPRE ALS DIÀMETRES EXTERIORS

	SIMBOLGIA
_____	RAMAL DE DISTRIBUCIO D'AGUA FREDA
_____	RAMAL DE DISTRIBUCIO D'AGUA CALENTA
_____	RAMAL DE CIRCUIT PRIMARI D'ACS
_____	RAMAL DE CIRCUIT SECUNDARI D'ACS
_____	VALVULA D'ESTERA QUART DE VOLTA
_____	CLAU DE REGULACIO
→	AIKEIA D'AGUA CALENTA
→	AIKEIA D'AGUA FREDA

C. AFORES

SUBORDINATE EDIFICI EXISTENT
(S4)


PLANTA BAIXA

temperaturas en calefacción máxima de 20° en refrigeración 22°

PLANTA ATTELL (ZONA DE BOXA)

Aprobat per Decret de l'Audiència
 de l'Alta
 22 FEB 1900
 Ajuntament
 de Ripoll
 EL VICESECRETARI,

~~EL VICESECRETARIO~~

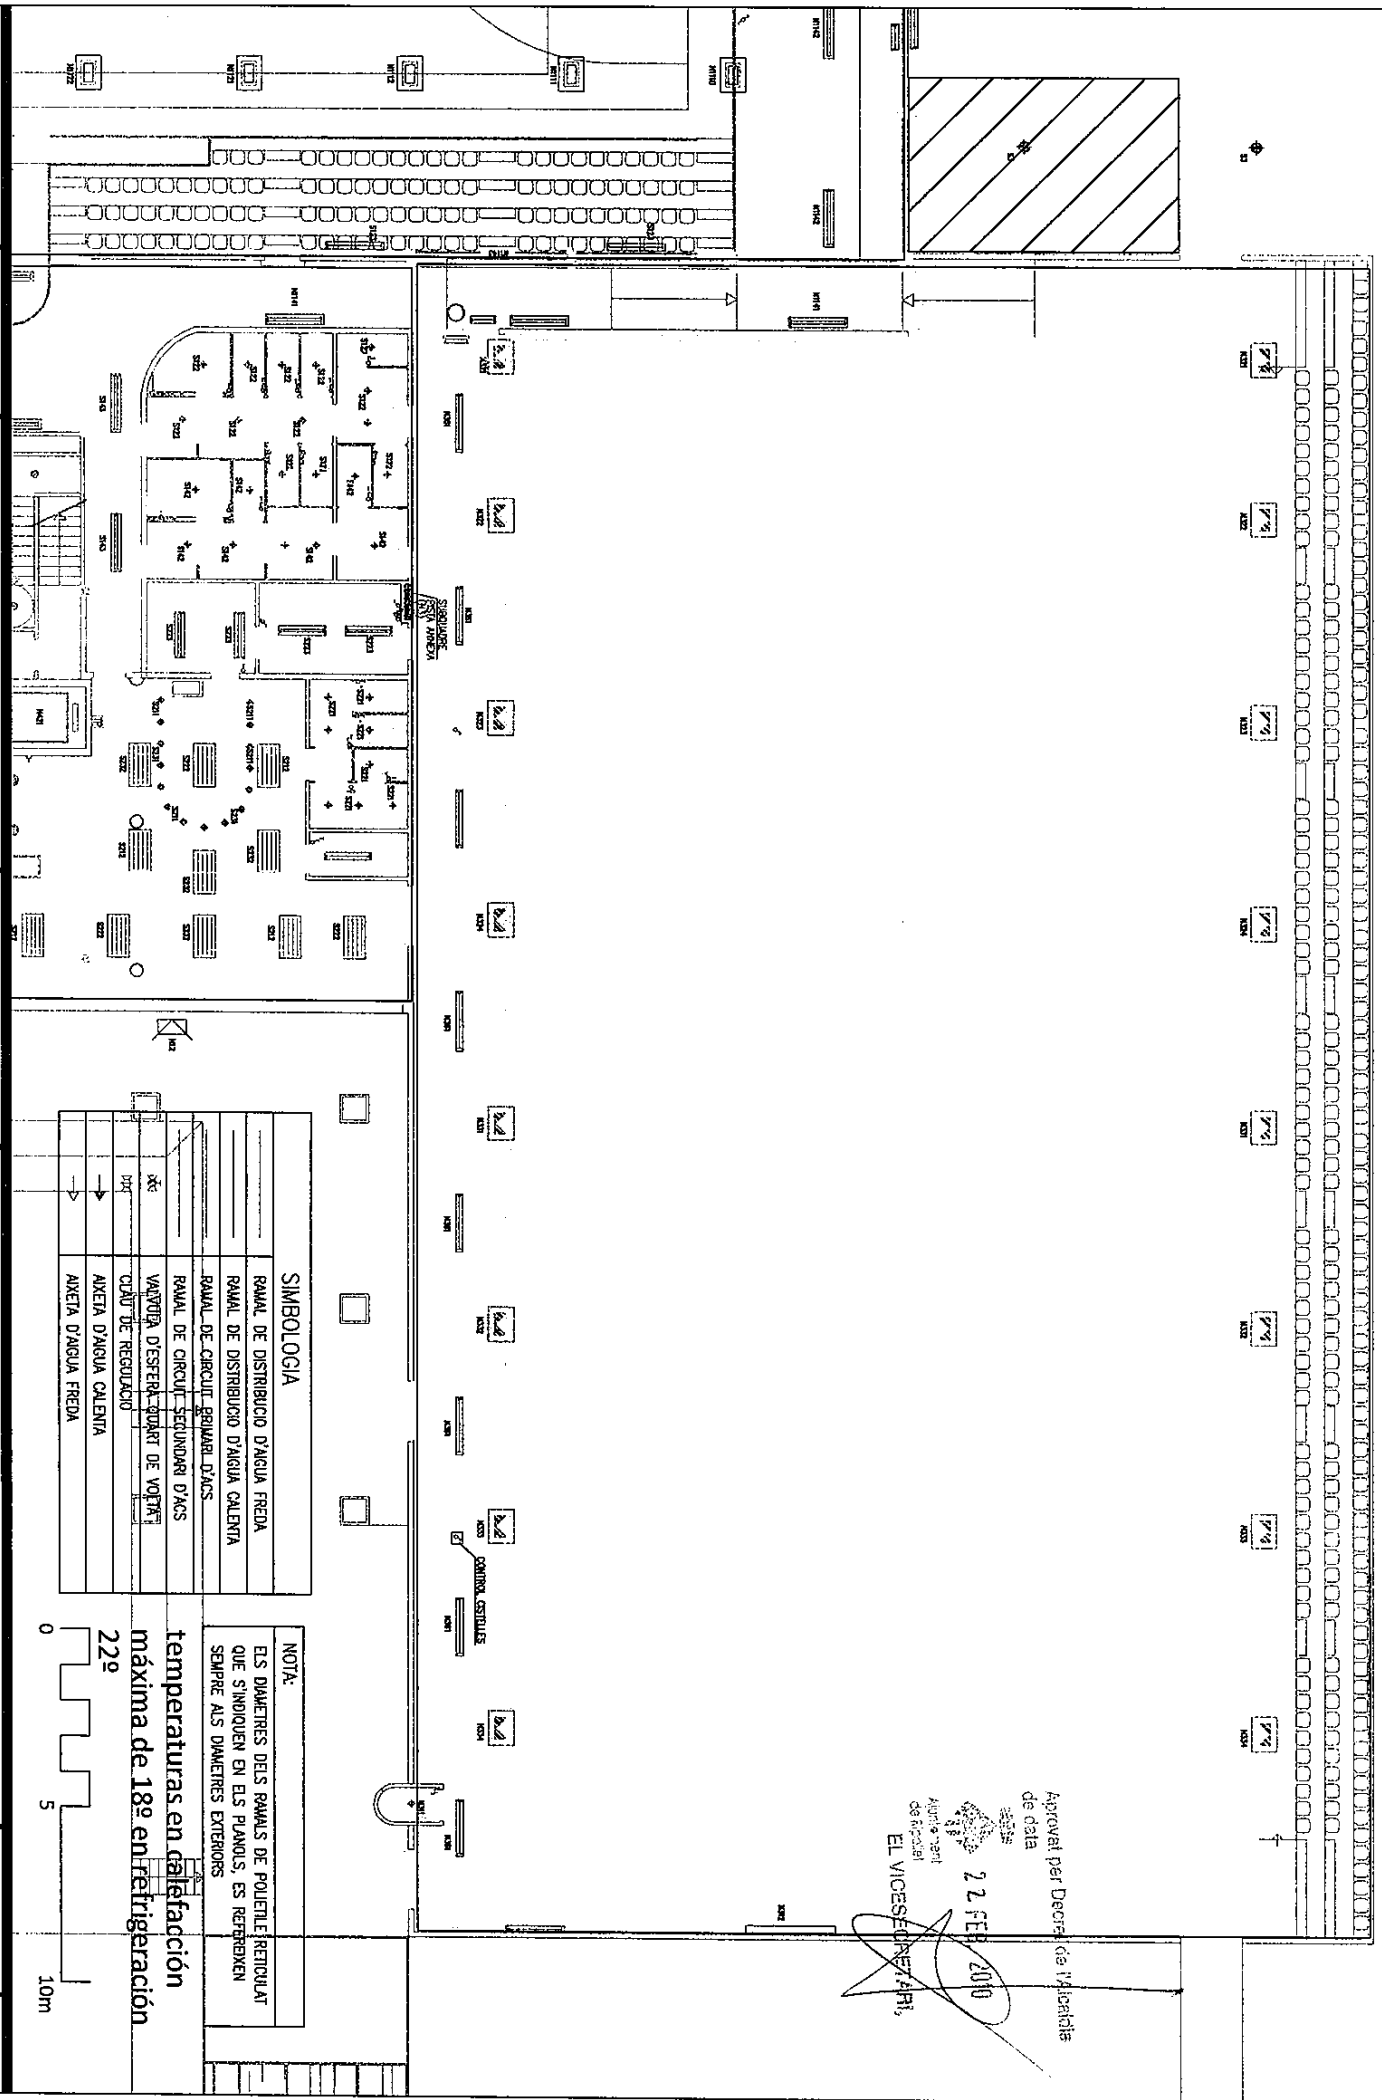

SIMBOLOGIA

RAVAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
RAVAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
RAVAL DE CIRCUIT PRIMARI D'AIGUA
RAVAL DE CIRCUIT SECUNDARI D'AIGUA
VALVULA D'ESFERA QUART DE VOLTA
CLAU DE REGULACIÓ
AXEIA D'AIGUA CALENTA
AXEIA D'AIGUA FREDA

NOTA:

ELS DIAMETRES DELS RAVAUS DE POLIETIL·LE RETICULAT QUE S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS, ES REPERTEIXEN SEMPRE ALS DIAMETRES EXTERIORS

temperatures en calefacció
màxima de 18º en refrigeració

22º




Aprovet per Decret de l'Ajuntament de data 22 FEB 2010
Ajuntament de Ripoll
EL VICESECRETARI,


SIMBOLOGIA	
	RAMAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
	RAMAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
	RAMAL DE CIRCUIT PRIMARI D'ACS
	RAMAL DE CIRCUIT SECUNDARI D'ACS
	VALVULA D'ESTERA QUART DE VOLTA
	CLAU DE REGULACIÓ
	AXETA D'AIGUA CALENTA
	AXETA D'AIGUA FREDA

NOTA:
 ELS DIÀMETRES DELS RAMALS DE POLIETILÈ RETICULAT
 QUE S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS, ES REFEREIXEN
 SEMPRE ALS DIÀMETRES EXTERIORS

temperatures en calefacció
 máxima de 18º en refrigeración
 22º



PLANTA BAIXA

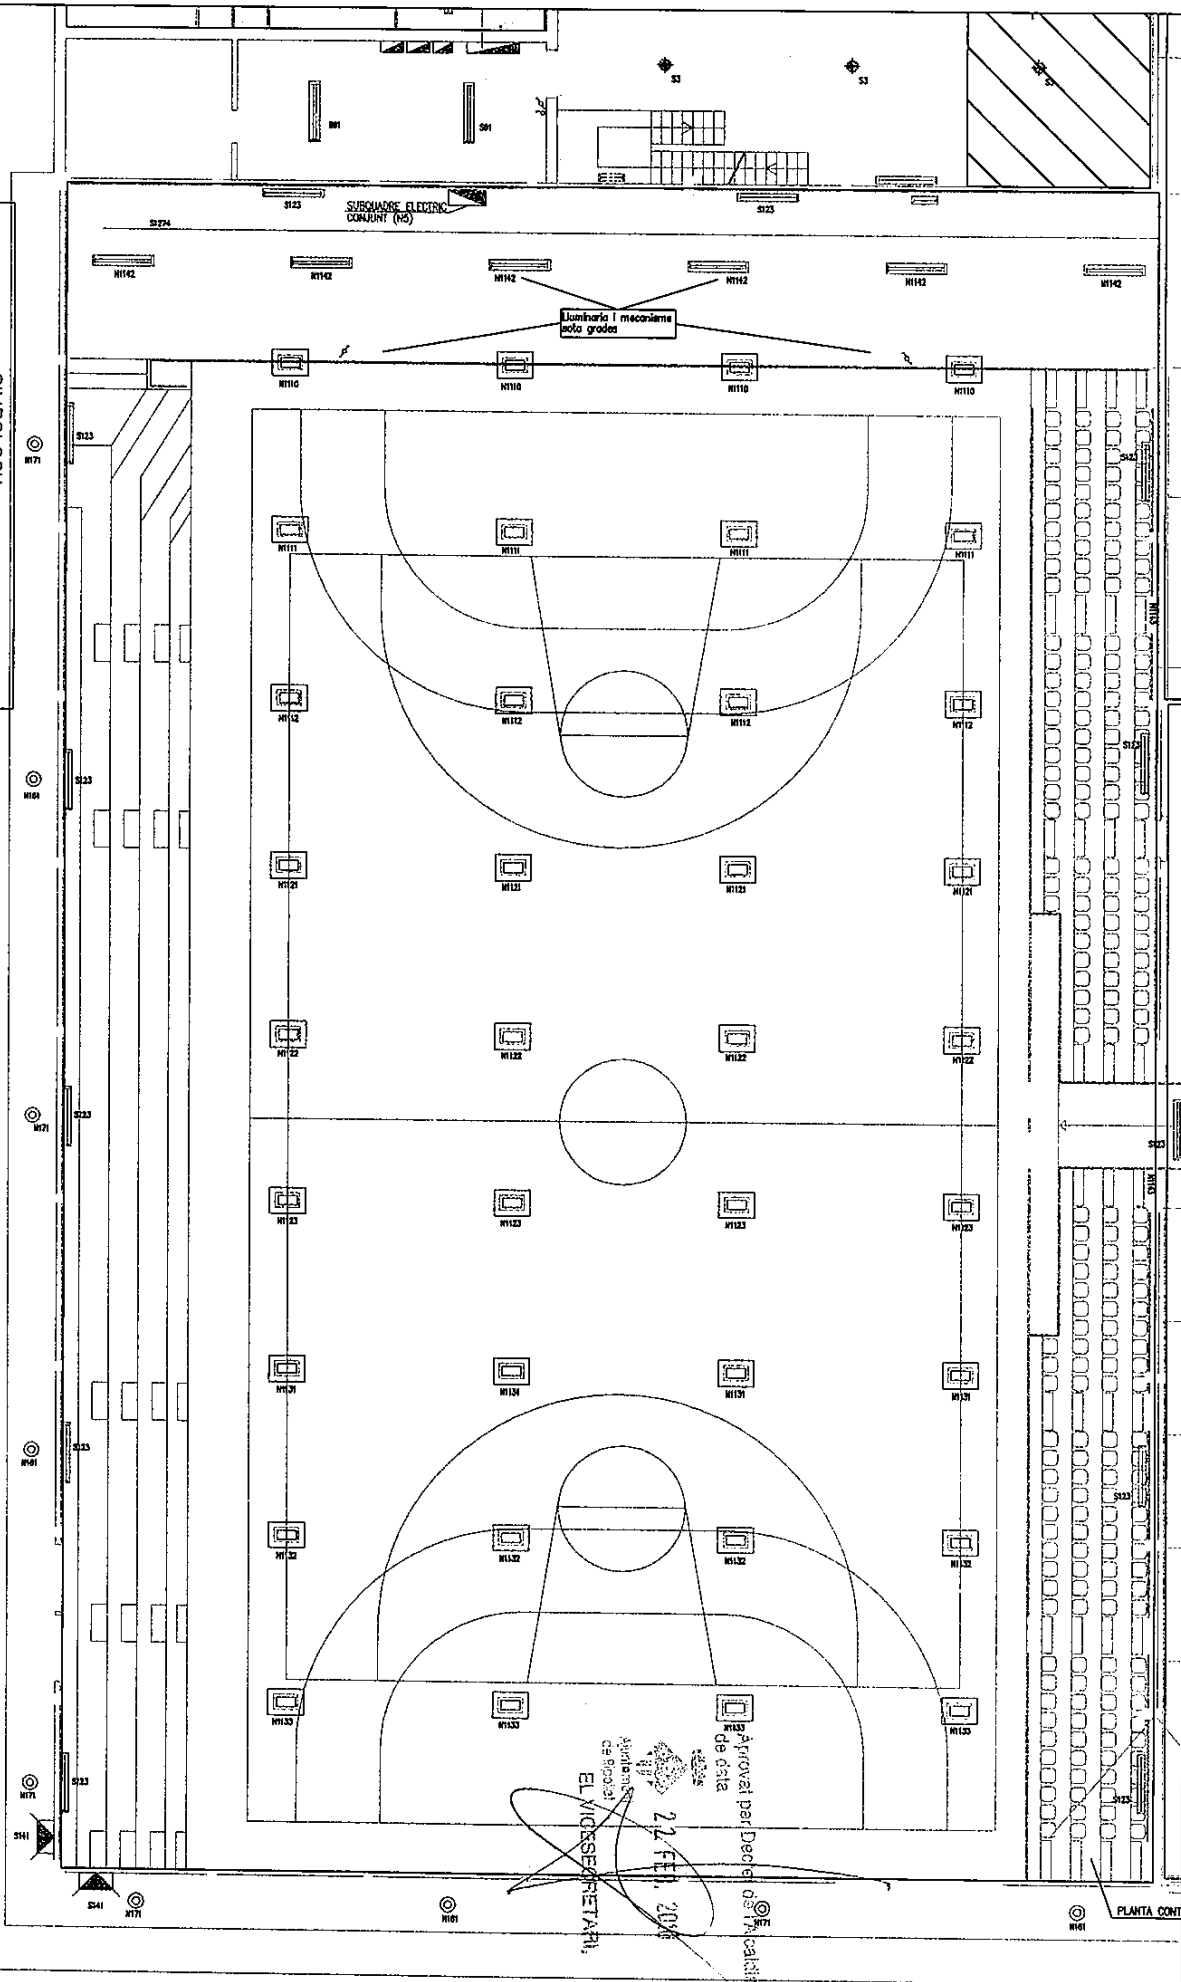

SIMBOLOGIA	
	RAMAL DE DISTRIBUCIO D'AGUA FREDA
	RAMAL DE DISTRIBUCIO D'AGUA CALENTA
	RAMAL DE CIRCUIT PRIMARI D'AQS
	RAMAL DE CIRCUIT SECUNDARI D'AQS
	VALVULA DESFERA QUART DE VOLTA
	CLAU DE REGULACIO
	ANEXA D'AGUA CALENTA
	ANEXA D'AGUA FREDA

NOTA:
ELS DIAMETRES DELS RAMALS DE POLENTA RETICULAT QUE S'INDIQUEN EN ELS PLANOIS, ES REFERENCEJEN SEMPRE ALS DIAMETRES EXTERIORS

temperaturas en calefacci3n
m3xima de 18º en refrigeraci3n
22º

0 5 10m

